

BOSE[®]



Acoustimass[®] 5 series V Acoustimass[®] 3 series V stereo speaker system

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding | Guía del propietario | Käyttöohje
Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni | Kezelési útmutató | Podręcznik użytkownika | Manual do proprietário | Bruksanvisning

Informacje prawne



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

Nazwa	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenył (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Polichlorowane bifenyly (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

0: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje.

Numery seryjne znajdują się na panelu złączy modułu Acoustimass®.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Data zakupu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika.

Wprowadzenie

System głośników stereo Bose® Acoustimass®	4
Funkcje systemu	4
Rozpakowanie systemu	4

Przygotowanie systemu

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia	5
Przykładowe umiejscowienie systemu	5
Podłączanie głośników do modułu Acoustimass	6
Mocowanie głośników	6
Podłączanie modułu Acoustimass® do odbiornika lub wzmacniacza	7
Przed podłączeniem do odbiornika lub wzmacniacza	7
Sprawdzanie systemu	7
Opis automatycznej ochrony systemu	7

Konserwacja

Rozwiązywanie problemów	8
Sprawdzanie kanałów głośnikowych odbiornika lub wzmacniacza	8
Czyszczenie	8
Dział Obsługi Klientów	8
Ograniczona gwarancja	8

Informacja techniczna

Zgodność	9
Zalecenia dotyczące przewodów	9

Wprowadzenie

System głośników stereo Bose® Acoustimass®


System głośników stereo Bose Acoustimass zapewnia przestrzeny, rzeczywisty dźwięk za pośrednictwem małych głośników o wysokiej jakości, gwarantując stałą jakość odtwarzanego dźwięku niezależnie od zawartości, źródła lub rozkładu pomieszczenia.


Funkcje systemu

- Technologia zastosowana w głośnikach Bose Acoustimass zapewnia odtwarzanie pełnego i naturalnego dźwięku.
- Chowany moduł Acoustimass zapewnia głębokie tony niskie.
- Głośniki można zamontować na ścianie, na stojakach stołowych lub na stojakach podłogowych (zestawy dostępne oddzielnie).

Rozpakowanie systemu

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej:


 **OSTRZEŻENIE:** Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.

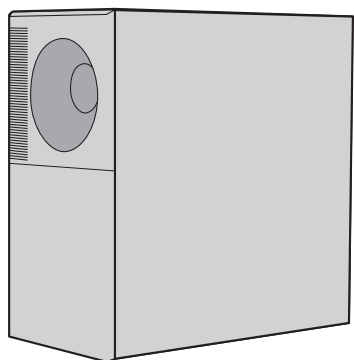


Moduł Acoustimass




Gumowe podkładki

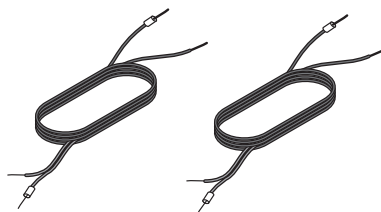

Przewody głośnikowe (2)

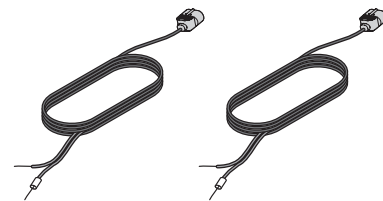


Kable głośnikowe (2)



System Acoustimass 5

Głośniki Direct/Reflecting® seria II



System Acoustimass 3

Głośniki Virtually Invisible® seria II (2)


Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia

Umieść system poza metalowymi szafkami i z dala od nich, z dala od innych komponentów audio-wideo, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Moduł Acoustimass®	<ul style="list-style-type: none"> Umieść moduł na gumowych podkładkach przy ścianie, w odległości nie większej niż 1,5 m od narożnika. Aby zwiększyć poziom głośności tonów niskich, umieść moduł bliżej narożnika. Wybierz stabilną i równą powierzchnię. Wibracje mogą spowodować przesuwanie modułu (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni – np. z marmuru, szkła czy wypolerowanego drewna). Pozostaw przynajmniej 5 cm odstępu między otworem a ścianą. Umieść co najmniej 0,6 m od odbiornika TV, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych obrazu na odbiorniku TV. Zwiększ odległość, jeśli pojawią się zakłócenia.
Głośniki	<ul style="list-style-type: none"> Umieść głośniki w odległości 1–4,6 m od siebie. Umieść głośniki co najmniej 15 cm od jakiegokolwiek odbiornika TV typu CRT (kineskopowego).


Przykładowe umiejscowienie systemu

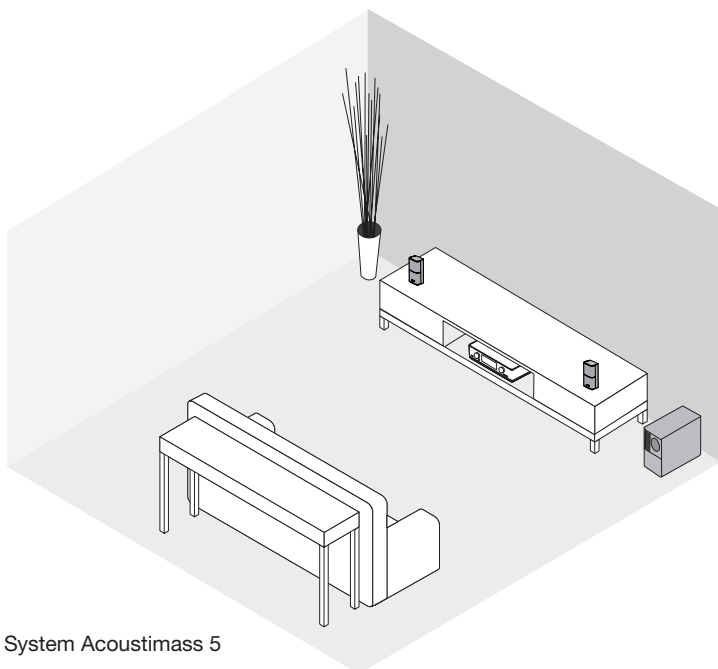

System Acoustimass 5

Uwaga: Przymocuj gumowe podkładki do modułu Acoustimass, aby zabezpieczyć podłogę.

PRZESTROGA: Podczas używania nie ustawiaj modułu Acoustimass na jego panelu przednim ani tylnym.

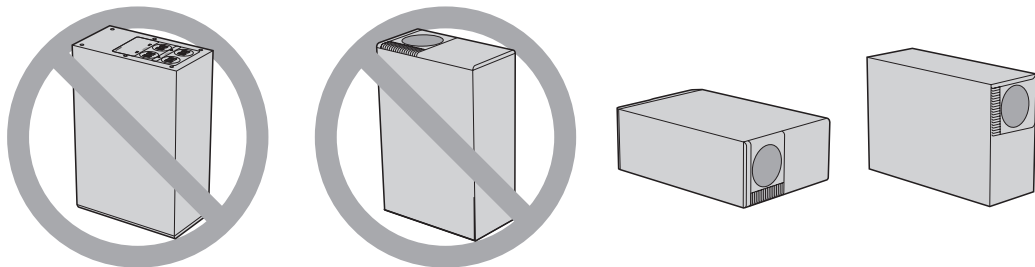


Przygotowanie systemu

Podłączanie głośników do modułu Acoustimass


Aby podłączyć głośniki do modułu Acoustimass, należy użyć dostarczonych kabli głośnikowych.

PRZESTROGA: Przed wykonaniem połączeń wyłącz i wypnij z sieci zasilania wszystkie komponenty.

1. Wsuń wtyczkę **L** lewego kabla głośnikowego do lewego głośnika etykietą skierowaną do dołu.
2. Wsuń wtyczkę **R** prawego kabla głośnikowego do prawego głośnika etykietą skierowaną do dołu.




System Acoustimass 3



System Acoustimass 5

PRZESTROGA: Nie należy podłączać wzmacniacza ani odbiornika bezpośrednio do głośników. Głośniki należy podłączyć do modułu Acoustimass w celu uniknięcia uszkodzenia systemu.

3. Podłącz drugi koniec lewego kabla głośnikowego do złącza **L** (lewy) **OUTPUTS TO CUBE SPEAKERS** na panelu złączy modułu Acoustimass.
 - A. Wsuń przewód z oznaczeniem do dodatniego (+) złącza (z czerwonym oznaczeniem).
 - B. Wsuń przewód z bez oznaczenia do ujemnego (-) złącza (z czarnym oznaczeniem).
4. Powtórz krok 3 dla prawego kabla głośnikowego, podłączając jego przewody do złącza **R** (prawy).

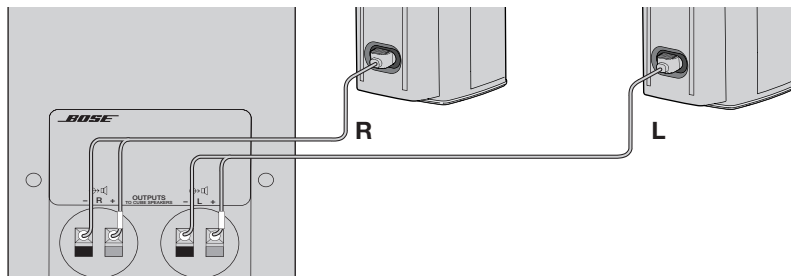

Mocowanie głośników

Głośniki systemu można zamocować na uchwytych ściennych, ustawić na stojakach stołowych lub stojakach podłogowych. Aby zwiększyć odległość między głośnikami a modułem Acoustimass, można również użyć dodatkowego przewodu głośnikowego oraz złącza Bose. Aby kupić te akcesoria, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose lub odwiedzić witrynę www.Bose.com


PRZESTROGA: Nie należy używać żadnego innego sprzętu do montażu głośników.

Podłączanie modułu Acoustimass® do odbiornika lub wzmacniacza


Przewody głośnikowe bez wtyczek służą do podłączenia modułu Acoustimass do odbiornika lub wzmacniacza. Niniejszy system głośników obsługuje odbiorniki lub wzmacniacze o mocy od 10 do 200 watów na kanał, o impedancji od 4 do 8 ohmów. Należy skorzystać z podręcznika użytkownika odbiornika lub wzmacniacza.

PRZESTROGA: Nieprawidłowe podłączenie przewodów może skutkować niskim poziomem tonów niskich lub ich brakiem i może doprowadzić do uszkodzenia systemu.

- Podłącz przewody głośnikowe do złączy **INPUTS FROM AMP OR RECEIVER** na tylnym panelu złączy modułu Acoustimass:
 - Podłącz przewód z oznaczeniem do złącza dodatniego (+) pary złączy wejściowych oznaczonych **L** (lewy).
 - Podłącz przewód bez oznaczenia do złącza ujemnego (-) pary złączy wejściowych oznaczonych **L** (lewy).
 - Powtórz kroki **A** i **B** dla pozostałych przewodów głośnikowych dla pary złączy wejściowych oznaczonych **R** (prawy).

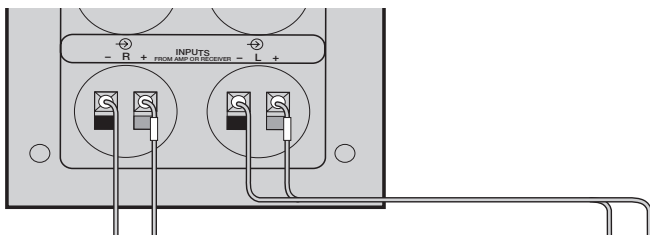

- Podłącz drugie końce kabli do złączy głośnikowych wzmacniacza lub odbiornika.
 - Podłącz przewód z oznaczeniem podłączony do pary złączy wejściowych modułu oznaczonych **L** (lewy) do LEWEGO dodatniego (+) złącza wzmacniacza lub odbiornika.
 - Podłącz przewód bez oznaczenia podłączony do pary złączy wejściowych modułu oznaczonych **L** (lewy) do LEWEGO ujemnego (-) złącza wzmacniacza lub odbiornika.
 - Powtórz kroki A i B dla przewodu podłączonego do pary złączy wejściowych modułu Acoustimass oznaczonych **R** (prawy) oraz PRAWYJ pary złączy wejściowych wzmacniacza lub odbiornika.

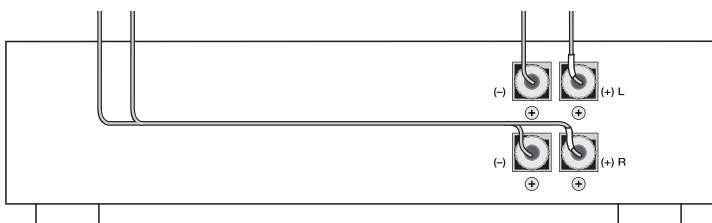

Przed podłączeniem do odbiornika lub wzmacniacza:

- Upewnij się, że żadna z żył przewodu z żadnego ze złączy nie styka się z innym złączem. Takie „zmostkowane” przewody wywołują zwarcia, które mogą doprowadzić do uszkodzenia odbiornika lub wzmacniacza.
- Aby uniknąć uszkodzenia głośników, sprawdź poprawność wszystkich połączeń. Upewnij się, że głośniki są podłączone do modułu, a nie bezpośrednio do wzmacniacza lub odbiornika.

Sprawdzanie systemu

Po podłączeniu do zasilania wzmacniacza i modułu Acoustimass® system powinien zachowywać się w następujący sposób:

- Po przełączeniu we wzmacniaczu balansu w lewo dźwięk dochodzi wyłącznie z lewego głośnika modułu Acoustimass.
- Po przełączeniu we wzmacniaczu balansu w prawo dźwięk dochodzi wyłącznie z prawego głośnika modułu Acoustimass.
- Po ustawieniu balansu w pozycji centralnej muzyka i niskie tony powinny mieć taką samą lub większą głośność niż przy ustawieniu balansu w lewo lub w prawo.

Jeśli system nie zachowuje się w opisany sposób, należy sprawdzić, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone (dodatni do dodatniego, ujemny do ujemnego). Jeśli system nadal nie działa poprawnie, patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 8.

Opis automatycznej ochrony systemu

Podczas odtwarzania dźwięku o dużej głośności następuje aktywacja obwodu automatycznej ochrony systemu Acoustimass, który zabezpiecza system przed przepięciem elektrycznym lub przeciążeniem. Gdy ma to miejsce, można zaobserwować niewielkie zmniejszenie poziomu głośności. Oznacza to, że napięcie wejściowe przekroczyło bezpieczny poziom. Ustawianie głośności na takim lub wyższym poziomie na dłuższy czas jest niezalecane.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane czynności
Zniekształcony dźwięk lub brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">• Odłącz wzmacniacz lub odbiornik od systemu i podłącz ponownie moduł Acoustimass® do innego poprawnie działającego wzmacniacza lub odbiornika. Jeśli teraz system działa, problem dotyczy wzmacniacza lub odbiornika.• Wyłącz wzmacniacz lub odbiornik i sprawdź prawidłowość wszystkich połączeń pomiędzy głośnikami, modułem oraz wzmacniaczem lub odbiornikiem.• Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, przeczytaj podręcznik użytkownika wzmacniacza lub odbiornika.• Patrz rozdział „Sprawdzanie kanałów głośnikowych odbiornika lub wzmacniacza”.

Sprawdzanie kanałów głośnikowych odbiornika lub wzmacniacza

Jeśli jeden z głośników nie odtwarza dźwięku lub emitowany przez niego dźwięk jest zniekształcony, może to oznaczać, że kanał głośnikowy wzmacniacza lub odbiornika jest uszkodzony.

1. Odłącz oba kable głośnikowe od wzmacniacza lub odtwarzacza.
2. Podłącz kabel ze złącza modułu Acoustimass® oznaczonego **L INPUTS** do prawego złącza głośnikowego we wzmacniaczu lub odbiorniku.
3. Odłącz oba kable głośnikowe od wzmacniacza lub odtwarzacza. Podłącz kabel ze złącza modułu Acoustimass® oznaczonego **L INPUTS** do prawego złącza głośnikowego we wzmacniaczu lub odbiorniku.
4. We wzmacniaczu lub odbiorniku ustaw balans całkowicie w prawo i włącz zasilanie. Jeśli lewy głośnik odtwarza teraz dźwięk prawidłowo, lewy kanał głośnikowy wzmacniacza lub odbiornika może być uszkodzony.
5. Powtórz procedurę sprawdzania dla prawego głośnika, podłączając kabel ze złącza modułu oznaczonego **R INPUTS** do lewego złącza głośnikowego wzmacniacza lub odbiornika.

PRZESTROGA: NIE WOLNO podłączać drugiego głośnika do kanału, który może być uszkodzony. Jeśli kanał jest uszkodzony, może to spowodować uszkodzenie systemu Acoustimass.

Czyszczenie

- Do czyszczenia powierzchni systemu użyj miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu elementów systemu nie wolno używać rozpylaczy. Nie należy używać rozpuszczalników, chemikaliów lub środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ściernie.
- Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się płynów do szczelin w obudowie.
- Można odkurzać osłony głośników. Aby uniknąć uszkodzenia głośników znajdujących się bezpośrednio pod osłoną, należy użyć niskiej mocy ssania.

Dział Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Ograniczona gwarancja

System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem www.bose.com.au/warranty lub www.bose.com.nz/warranty.

Zgodność

Zgodny z odbiornikami lub wzmacniaczami o impedancji 4–8 ohmów.

Zgodny z odbiornikami lub wzmacniaczami o mocy 10–100 watów na kanał.

Moc wg standardu IEC: 50 watów na kanał

Zalecenia dotyczące przewodów

W oparciu o maksymalną dewiację charakterystyki częstotliwościowej wynoszącą $\pm 0,5$ dB.

Grubość	Długość
0,75 mm ²	Maksymalnie 9 m
1,5 mm ²	Maksymalnie 14 m



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM719708 Rev.00